

# SEGNALETICA AZIENDALE, ACCESSORI PER LA SICUREZZA PERSONALE



## PERICOLO



CORRENTE ELETTRICA

FIG. 01427 - 01427  
(350X350+60)



QUADRO ELETTRICO

FIG. 14132 - 14132  
(350X350+60)



CADUTA MATERIALI

FIG. 01487 - 01487  
(350X350+60)



CARICHI SOSPESI

FIG. 01488 - 01488  
(350X350+60)



CARRELLI IN MOVIMENTO

FIG. 01493 - 01493  
(350X350+60)



PERICOLO DI CADUTA

FIG. 14102 - 14102  
(350X350+60)



LAVORI IN CORSO

FIG. 01101 - 01101  
(350X350+60)



PERICOLO

FIG. 01105 - 01105  
(350X350+60)



ORGANI IN MOTO

FIG. 00000 - 00000  
(350X350+60)

FIGURA	CODICE	DESCRIZIONE
01427 - 14132	8.....311	CARTELLINO - PERICOLO - ALLUMINIO PIANO 350X350+60 mm

CONFEZIONE		
Q.TÀ	€ - P.U.	€ - P.C.
5	4,30	21,50



CONFORMI ALLA DIRETTIVA 92/58/CEE,  
D. LGS DEL 14 AGOSTO 1996 N. 493, NORMA UNI 7543

## PERICOLO



ATTENZIONE  
CORRENTE  
ELETTRICA

FIG. 01427 - 01427  
(350X125)



QUADRO  
ELETTRICO

FIG. 14132 - 14132  
(350X125)



PERICOLO  
220 Volt

FIG. 01441 - 01441  
(350X125)



ATTENZIONE  
CADUTA  
MATERIALI  
DALL'ALTO

FIG. 01487 - 01487  
(350X125)



ATTENZIONE  
AI CARICHI  
SOSPESI

FIG. 01488 - 01488  
(350X125)



ATTENZIONE  
CARRELLI IN  
MOVIMENTO

FIG. 01493 - 01493  
(350X125)



PERICOLO  
DI CADUTA  
CIGLIO  
DI SCAVO

FIG. 14102 - 14102  
(350X125)

FIGURA	CODICE	DESCRIZIONE
01427 - 14132	8.....101	CARTELLINO - PERICOLO - ALLUMINIO PIANO 350X125 mm

CONFEZIONE		
Q.TÀ	€ - P.U.	€ - P.C.
5	1,90	9,50



Simboli conformi alla Direttiva 92/58/CEE,  
D. Lgs del 14 agosto 1996 n. 493, Norma UNI 7543

## PERICOLO



**ATTENZIONE!**  
**PONTE NON  
PRATICABILE**

FIG. 01572 - 01572  
(500X330)



**ATTENZIONE!**  
**PONTEGGIO IN FASE  
DI SMONTAGGIO**

FIG. 01573 - 01573  
(500X330)



**ATTENZIONE!**  
**PONTEGGIO IN  
ALLESTIMENTO**

FIG. 01574 - 01574  
(500X330)



FIG. 01041  
(LATO 350)

FIGURA	CODICE	DESCRIZIONE
01572 - 01574	8.....101	CARTELLINO - PERICOLO - ALLUMINIO PIANO 500X330 mm
01041	801041301	CARTELLINO - PERICOLO - ALLUMINIO PIANO LATO 350 mm

CONFEZIONE		
Q.TÀ	€ - P.U.	€ - P.C.
5	5,70	28,50
5	6,20	31,00



CONFORMI AL D. LGS 626 DEL 1994 E. S. M.





**VIETATO FUMARE**

FIG. 01755 - 01755  
(270X330)



**VIETATO FUMARE**  
art.7 legge n.584 del 1/11/75 - D.P.C.M. del 14/12/95 art.1 - art.52 legge n. 448 del 28/12/01 - art.51 legge n. 3 del 16/01/03 e successive modifiche ed integrazioni  
**ammenda da €27,50 a €275,00**

FIG. 17148 - 17148  
(270X430)



**VIETATO FUMARE**  
art.7 legge n.584 del 1/11/75 - D.P.C.M. del 14/12/95 art.1 - art.52 legge n. 448 del 28/12/01 - art.51 legge n. 3 del 16/01/03 e successive modifiche ed integrazioni  
**I trasgressori saranno puniti a norma di legge**

FIG. 17149 - 17149  
(270X430)



**VIETATO FUMARE E/O USARE FIAMME LIBERE**

FIG. 01757 - 01757  
(270X370)



**NON USARE IN CASO DI INCENDIO**

FIG. 01774 - 01774  
(270X430)



**NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI**

FIG. 01777 - 01777  
(115X160; 270X370)



**NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE**

FIG. 01778 - 01778  
(270X430)



**NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI E LE PROTEZIONI DI SICUREZZA**

FIG. 01794 - 01794  
(270X430)



**VIETATO AVVICINARSI AL FRONTE DI CAVA**

FIG. 01712 - 01712  
(270X370)



**VIETATO L'ACCESSO**  
la ditta non risponde di eventuali danni a persone o cose

FIG. 01718 - 01718  
(270X430)



**VIETATO L'ACCESSO A CHI NON È AUTORIZZATO**

FIG. 17110 - 17110  
(270X370)



**VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI**

FIG. 17114 - 17114  
(270X370)



**VIETATO L'ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE**

FIG. 17119 - 17119  
(270X370; 435X603)



**VIETATO L'INGRESSO AI NON ADDETTI**

FIG. 17122 - 17122  
(270X370)



**VIETATO FUMARE**  
art.7 legge n.584 del 1/11/75 - D.P.C.M. del 14/12/95 art.1 - art.52 legge n. 448 del 28/12/01 - art.51 legge n. 3 del 16/01/03 e successive modifiche ed integrazioni  
**I trasgressori di divieto sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 27,50 a € 275,00. la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.**

FIG. 17158 - 17158  
(270X430)



**VIETATO FUMARE**  
art.7 legge n.584 del 1/11/75 - D.P.C.M. del 14/12/95 art.1 - art.52 legge n. 448 del 28/12/01 - art.51 legge n. 3 del 16/01/03 e successive modifiche ed integrazioni  
**I trasgressori di divieto sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 27,50 a € 275,00. la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.**

FIG. 17159 - 17159  
(270X430)



**VIETATO FUMARE**  
I trasgressori di divieto sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 27,50 a € 275,00 e raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.  
**NO SMOKING**  
**DEFENSE DE FUMER**  
**RAUCHEN VERBODEN**  
**PROHIBIDO FUMAR**

FIG. 17160 - 17160  
(370X270)

FIGURA	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
01777	801777121	CARTELLINO - DIVIETO - ALLUMINIO PIANO 115X160 mm	5
01755	801755311	CARTELLINO - DIVIETO - ALLUMINIO PIANO 270X330 mm	5
17149; 01757; 01777; 01722; 17110; 17114; 17119; 17122; 17160	8.....321	CARTELLINO - DIVIETO - ALLUMINIO PIANO 270X370 mm	5
17148; 17149; 01774; 01778; 01794; 01718; 17158; 17159	8.....331	CARTELLINO - DIVIETO - ALLUMINIO PIANO 270X430 mm	5
17119	817119421	CARTELLINO - DIVIETO - ALLUMINIO PIANO 435X603 mm	5

# DIVIETO

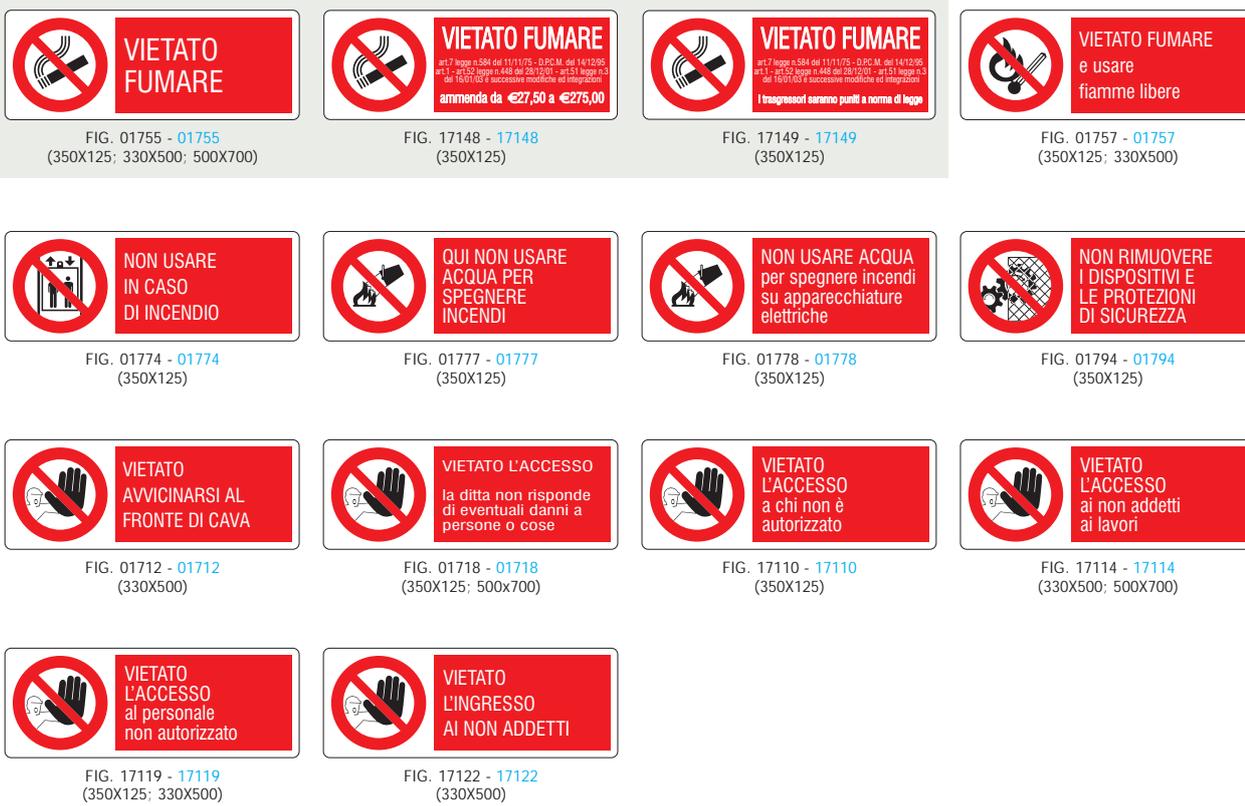


FIGURA	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
01755; 17148; 17149; 01757; 01774; 01777; 01778; 01794; 01718; 17110; 17119	8.....101	CARTELLINO - DIVIETO - ALLUMINIO PIANO 350X125 mm	5
01755; 01757; 01712; 17114; 17119; 17122	8.....301	CARTELLINO - DIVIETO - ALLUMINIO PIANO 500X330 mm	5
01718; 01755; 17114	8.....501	CARTELLINO - DIVIETO - ALLUMINIO PIANO 700X500 mm	5

# OBBLIGO



FIGURA	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
01916 - 01932	8.....321	CARTELLINO - OBBLIGO - ALLUMINIO PIANO 270X370 mm	5

SIMBOLI CONFORMI ALLA DIRETTIVA 92/58/CEE, D. LGS DEL 14 AGOSTO 1996 N. 493, NORMA UNI 7543

CONFORMI ALLA DIRETTIVA 92/58/CEE, D. LGS DEL 14 AGOSTO 1996 N. 493, NORMA UNI 7543

# OBBLIGO



FIG. 01916 - 01916  
(500X330)



FIG. 01918 - 01918  
(350X125; 500X330)



FIG. 01923 - 01923  
(500X330)



FIG. 01928 - 01928  
(350X125; 500X330)



FIG. 01929 - 01929  
(350X125)



FIG. 01932 - 01932  
(500X330)



FIG. 02331 - 02331  
(500X330)



FIG. 02332 - 02332  
(500X330)



FIG. 02361 - 02361  
(500X330)



FIG. 02362 - 02362  
(500X330)



FIG. 02363 - 02363  
(500X330)

FIGURA	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
01918; 01928; 01929	8.....101	CARTELLINO - OBBLIGO - ALLUMINIO PIANO 350X125 mm	5
01916; 01918; 01923; 01928; 01932	8.....301	CARTELLINO - OBBLIGO - ALLUMINIO PIANO 500X330 mm	5
02331; 02332; 02361; 02362; 02363	8.....101	CARTELLINO - OBBLIGO - ALLUMINIO PIANO 500X330 mm	5

# OBBLIGO



FIG. 02534 - 02534  
(700X500)



FIG. 02535 - 02535  
(700X500)

FIGURA	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
02534 - 02535	8.....101	CARTELLINO - OBBLIGO - ALLUMINIO PIANO 700X500 mm	5

SIMBOLI CONFORMI ALLA DIRETTIVA 92/58/CEE,  
D. LGS DEL 14 AGOSTO 1996 N. 493, NORMA UNI 7543

CONFORMI AL D.LGS 626 DEL 1994 E S. M.

## ANTINCENDIO



ESTINTORE

FIG. 04801 - 04801  
(100X133; 250X310)



ESTINTORE  
N.

FIG. 04802 - 04802  
(250X310; 400X500)



A POLVERE  
N.

FIG. 04806 - 04806  
(250X310)



ESTINTORE  
CARRELLATO

FIG. 04811 - 04811  
(250X310)



IDRANTE

FIG. 04812 - 04812  
(250X310)



IDRANTE  
N.

FIG. 04813 - 04813  
(250X310)



ATTACCO  
V. F.

FIG. 04829 - 04829  
(250X310)



valvola  
**Metano**  
AZIONARE IN CASO  
D'INCENDIO

FIG. 04833 - 04833  
(250X310)



Interruttore elettrico  
generale  
MANOVRARE SOLO IN CASO  
D'INCENDIO

FIG. 04835 - 04835  
(250X310)

FIGURA	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
04801	804801101	CARTELLINO - ANTINCENDIO - ALLUMINIO PIANO 100X133 mm	5
04801 - 04835	8.....201	CARTELLINO - ANTINCENDIO - ALLUMINIO PIANO 250X310 mm	5

## ANTINCENDIO



ESTINTORE

FIG. 04801 - 04801  
(250X310)



ESTINTORE  
N.

FIG. 04802 - 04802  
(250X310; 400X500)



IDRANTE

FIG. 04812 - 04812  
(250X310)



LANCIA  
N.

FIG. 04845 - 04845  
(400X500)

FIGURA	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
04801 - 04812	8.....251	CARTELLINO - ANTINCENDIO - ALLUMINIO PIANO A "V" 250X310 mm BIFACCIALE	5
04802; 04845	8.....351	CARTELLINO - ANTINCENDIO - ALLUMINIO PIANO A "V" 400X500 mm BIFACCIALE	5

## ANTINCENDIO



ESTINTORE

FIG. 04801 - 04801  
(250X310)



ESTINTORE  
N.

FIG. 04802 - 04802  
(250X310)

FIGURA	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
04801; 04802	8.....241	CARTELLINO - ANTINCENDIO - ALLUMINIO PIANO A "L" 250X310 mm BIFACCIALE	5

CONFORMI ALLA DIRETTIVA 92/58/CEE,  
D. LGS DEL 14 AGOSTO 1996 N. 493, NORMA UNI 7543

CONFORMI ALLA DIRETTIVA 92/58/CEE,  
D. LGS DEL 14 AGOSTO 1996 N. 493, NORMA UNI 7543

CONFORMI ALLA DIRETTIVA 92/58/CEE,  
D. LGS DEL 14 AGOSTO 1996 N. 493,  
NORMA UNI 7543

# ANTINCENDIO




FIG. 08515  
(400X400)



ESTINTORE  
N.

FIG. 08612 - 08612  
(250X310)



ESTINTORE

FIG. 08617 - 08617  
(250X310)

FIGURA	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
08515	808515301	CARTELLINO - ANTINCENDIO FOTOLUMINESCENTE - ALLUMINIO PIANO 400X400 mm	5
08612; 08617	8.....201	CARTELLINO - ANTINCENDIO FOTOLUMINESCENTE - ALLUMINIO PIANO 250X310 mm	5

CONFORMI ALLA DIRETTIVA 92/58/CEE,  
D. LGS DEL 14 AGOSTO 1996 N. 493,  
NORMA UNI 7543

# SALVATAGGIO



FIG. 04910 - 04910  
(250X250)



FIG. 04911 - 04911  
(250X250)




FIG. 04914 - 04914  
(250X250)



FIG. 04917 - 04917  
(250X250)



CASSETTA DI  
PRONTO SOCCORSO

FIG. 05004 - 05004  
(250X310)



USCITA DI  
EMERGENZA

FIG. 05017 - 05017  
(250X310; 400X500)



FIG. 05018 - 05018  
(250X310; 400X500)



FIG. 05022 - 05022  
(250X310)



FIG. 01232  
(375X175)


FIGURA	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
04910; 04911; 04914; 04917	8.....201	CARTELLINO - SALVATAGGIO - ALLUMINIO PIANO 250X250 mm	5
05004; 05017; 05018; 05022	8.....201	CARTELLINO - SALVATAGGIO - ALLUMINIO PIANO 250X310 mm	5
01232	801232101	CARTELLINO - SALVATAGGIO - ALLUMINIO PIANO 375X175 mm	5
05017; 05018; 05022	8.....301	CARTELLINO - SALVATAGGIO - ALLUMINIO PIANO 400X500 mm	5

CONFORMI ALLA DIRETTIVA 92/58/CEE,  
D. LGS DEL 14 AGOSTO 1996 N. 493, NORMA UNI 7543

# SALVATAGGIO



FIG. 08511  
(250X250; 400X400)



USCITA DI  
EMERGENZA

FIG. 08609 - 08609  
(250X310)



USCITA DI  
EMERGENZA

FIG. 08610 - 08610  
(250X310)



USCITA DI  
EMERGENZA

FIG. 08611 - 08611  
(250X310)

FIGURA	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
08511	808511201	CARTELLINO - SALVATAGGIO FOTOLUMINESCENTE - ALLUMINIO PIANO 250X250 mm	5
08609; 08610; 08611	8.....201	CARTELLINO - SALVATAGGIO FOTOLUMINESCENTE - ALLUMINIO PIANO 250X310 mm	5
08511	808511301	CARTELLINO - SALVATAGGIO FOTOLUMINESCENTE - ALLUMINIO PIANO 400X400 mm	5

CONFORMI ALLA DIRETTIVA 92/58/CEE,  
D. LGS DEL 14 AGOSTO 1996 N. 493, NORMA UNI 7543



FIG. 02307 - 02307  
(500X330)



FIG. 02317 - 02317  
(330X500)



FIG. 02327 - 02327  
(500X330)



FIG. 02365 - 02365  
(500X330)



FIG. 02403 - 02403  
(200X300)



FIG. 02409 - 02409  
(300X200)



FIG. 02711 - 02711  
(125X185)



FIG. 03101 - 03101  
(500X590)



FIG. 02801 - 02801  
(600X400)



FIG. 02803 - 02803  
(600X400)

FIGURA	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
02711	802711101	CARTELLINO - VARI - ALLUMINIO PIANO 125X185 mm	5
02403; 02409	8.....101	CARTELLINO - VARI - ALLUMINIO PIANO 300X200 mm	5
02307; 02317; 02327; 02365	8.....101	CARTELLINO - VARI - ALLUMINIO PIANO 330X500 mm	5
03101	803101101	CARTELLINO - VARI - ALLUMINIO PIANO 500X590 mm	5
02801; 02803	8.....101	CARTELLINO - VARI - ALLUMINIO PIANO 600X400 mm	5

SIMBOLI CONFORMI ALLA DIRETTIVA 92/58/CEE, D. LGS DEL 14 AGOSTO 1996 N. 493, NORMA UNI 7543



FIG. 02333 - 02333  
(500X330)



FIG. 02334 - 02334  
(500X330)



FIG. 02352 - 02352  
(500X330)



FIG. 02413 - 02413  
(300X200)



FIG. 02507 - 02507  
(700X500)



FIG. 02512 - 02512  
(700X500)



FIG. 02520 - 02520  
(700X500)

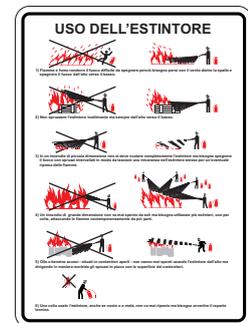


FIG. 02529 - 02529  
(500X700)

FIGURA	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
02413	802413101	CARTELLINO - VARI - ALLUMINIO PIANO 300X200 mm	5
02333; 02334; 02352	8.....101	CARTELLINO - VARI - ALLUMINIO PIANO 330X500 mm	5
02507; 02512; 02520; 02529	8.....101	CARTELLINO - VARI - ALLUMINIO PIANO 500X700 mm	5

CONFORMI AL D. LGS 626 DEL 1994 E. S. M.



FIG. 03203 - 03203 (250X150)



FIG. 03301 - 03301 (195X95)



FIG. 04001 - 4001 (150X450 RIFRANGENTE)



FIG. 04001 - 04001 (150X450 ADESIVO RIFRANGENTE)



FIG. 04002 - 4002 (150X450 RIFRANGENTE)



FIG. 04002 - 04002 (150X450 ADESIVO RIFRANGENTE)



FIG. 04201 - 04201 (1000X50)



FIG. 04203 - 04203 (1000X50)



FIG. 04202 - 04202 (1000X50)



FIG. 04204 - 04204 (1000X50)



FIG. 04656 - 04656 (230X230)



FIG. 04671 - 04671 (230X230)

FIGURA	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
03301	803301101	CARTELLINO - VARI - ALLUMINIO PIANO 195X95 mm	5
04656; 04671	8.....201	CARTELLINO - VARI - ALLUMINIO PIANO 230X230 mm	5
03203	803203101	CARTELLINO - VARI - ALLUMINIO PIANO 250X150 mm	5
4001 - 4002	8....1101	CARTELLINO - VARI - ALLUMINIO PIANO 450X150 mm - RIFRANGENTE	5
04001 - 04002	8.....103	CARTELLINO - VARI - ADESIVO RIFRANGENTE 300X200 mm	5
04201; 04202; 04203; 04204	8.....103	CARTELLINO - VARI - ALLUMINIO PIANO 1000X50 mm	5

## NORME DI SICUREZZA

### SOCORSI D'URGENZA da prestarsi ai colpiti da corrente elettrica

#### PRIMI PROVVEDIMENTI

Quando una persona sia rimasta colpita da corrente elettrica INTERRUVERE IMMEDIATAMENTE, nei modi sottostanti, e MANDARE SUBITO A CHIAMARE IL MEDICO.

#### A) QUANDO LA TENSIONE È INFERIORE A 500 - 600 VOLT

1. Se il colpito è ancora a contatto con la parte sotto tensione, Togliere LA TENSIONE aprendo gli interruttori o i cordonali separatori o togliendo la vite. Tale manovra è pericolosa solo se si sa che sono state prese LE NECESSARIE PRECAUZIONI contro possibili fiammate e proiezioni di metallo fuso. Aggirarsi a distanza a mezzo di INTERMEDIANI ISOLANTI, con il piede su una scala, un'impalcatura, ecc., o camminando sopra i conduttori con pinze a manico lungo, fortemente isolate.

2. Se non si può togliere prontamente la corrente, ALLONTANARE IL CONDUTTORE DAL COLPITO. Un soccorritore si isola dal suolo mediante legno secco, panni asciutti, scarpe di gomma, ecc. Non toccare mai la persona né i oggetti, specialmente metallici. Con UN SOLO MOVIMENTO RAPIDO E DECISO allontanare le condutture sotto tensione con bastoni, scale di legno secco, ecc. MAI CON LE MANI.

3. Quando non si possa allontanare il conduttore, TRASCINARE IL COLPITO FUORI DEL CONTATTO DI ESSO: usando la stessa precauzione di cui sopra. Se è necessario afferrare il colpito con le mani, ISOLARLE con panni asciutti di stoffa secca, o con guanti di gomma, oppure bracciali di gomma e infilare le mani nelle maniche, spingendone le estremità in modo da formare un grosso spessore di stoffa. Prendere il colpito SOLO PER GLI ARTI (evitando le parti umide, ad esempio sotto le ascelle) ed allontanarlo dal contatto con le parti sotto tensione, con MOVIMENTO RAPIDO E DECISO: trasportando possibilmente una mano sola. Se il colpito è attonato al conduttore co due mani, è più facile staccare prima l'una e poi l'altra. Se il colpito è percorso da corrente di scarico verso terra, prima isolare da terra e poi dal conduttore.

#### B) QUANDO LA TENSIONE È SUPERIORE A 500 - 600 VOLT

1. La prima cosa Togliere LA TENSIONE IN LINEA. La manovra deve essere fatta da persona PERFETTAMENTE A CONOSCENZA delle manovre e degli organi di comando.

2. Eccezionalmente, se è proprio impossibile togliere la tensione, è solo se questa NON SUPERA QUALCHE MIGLIAIO DI VOLT, e togliere il colosso di cui alla lettera A), ma AUMENTANDO CONVENIENTEMENTE LE MISURE PRECAUZIONALI e in particolare l'ISOLAMENTO DEI SOCCORRITORI.

#### RESPIRAZIONE ARTIFICIALE

1. Liberare la vittima dal contatto. Se l'infartato non dà segni di vita INIZIARE IMMEDIATAMENTE LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE SENZA PERDERE TEMPO E SENZA TRASPORTARE L'INFORTUNATO ALTROVE.

2. CONTINUARE ININTERROTTAMENTE LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE anche per PARECCHIE ORE. Fermare la respirazione.

3. Prima di iniziare la respirazione artificiale Togliere DALLA BOCCA dell'infartato eventuali CORPI ESTERanei e svenevoli che la lingua non si riversi indietro occludendo la gola.

4. Durante la RESPIRAZIONE ARTIFICIALE non dare MAI all'infartato alcuna BEVANDE.

5. Mettere il soccorritore pratica la RESPIRAZIONE ARTIFICIALE è un altro atto, ove possibile, fare una iniezione di Lobelin e una di Caffèina o di Clof. Caffeina.

6. A respirazione instabile (non prima) potranno somministrarsi bevande a piccoli, quali caffè e liquori.

#### TRATTAMENTO DELLE USTIONI

1. Qualora l'infartato presenti bruciature, RICORRERE in stesso, in ATTESA DEL MEDICO, con garza STERILE indù con OVATTI e fissare con BENDI. LAVORARE LE MANI PRIMA DI COMPIRE QUESTE OPERAZIONI.

2. Non SOSPENSIONE durante la medicazione la RESPIRAZIONE ARTIFICIALE.

#### ALCUNI METODI PER LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE

##### METODO "SILVESTER"



1° MOVIMENTO - Appoggiare la bocca dell'infartato all'altezza dei gomiti e portare estese dietro la testa.

2° MOVIMENTO - Ripetere la bocca dell'infartato in basso, piegati ai gomiti e comprimere contro i seni del torace.

\* Eseguire i movimenti con ritmo di circa 16 movimenti di andata e ritorno al minuto.

\* Collocare sotto la schiena dell'infartato una coperta o degli indumenti in modo da sollevare leggermente la base del torace.

\* Nel caso di frattura delle braccia, dare la preferenza agli altri metodi.

##### METODO "SCHAEFER"



1° MOVIMENTO - Dare la bocca ben bene piovare con tutto il corpo sulla base del torace, che deve essere compressa con forza.

2° MOVIMENTO - Ripetere la bocca in mani dal dorso dell'infartato, ripiegando indietro cessando la compressione sul torace.

\* Eseguire circa 16 movimenti al minuto.

\* Il colpo, dritto sul ventre, deve avere la testa girata in modo che resti a bocca sul lato destro.

\* Il soccorritore dove porre le mani aperte sul dorso del colpito sulle costole più basse e coi polli quasi a contatto.

##### METODO "BOCCA A BOCCA"



1° Collocare il colpito sul dorso con la testa fortemente appiacciata all'indietro, stando in ginocchio al suo fianco.

2° Aprirgli la bocca con una mano. Fare una profonda inspirazione e tenendo chiuse con due dita le sue narici, soffiargli l'aria con forza nella bocca finché il suo torace si solleva.

3° Allontanare la bocca da quella dell'infartato in modo che l'aria inalata possa uscire.

\* Ripetere l'operazione prima ad intervalli più frequenti o poi ogni 3-4 secondi.

\* Qualora la bocca o la gola del colpito fossero coperte da fango od altre sostanze, allontanarle con le dita.

\* Se ripropone il contatto diretto con la bocca, dell'infartato, interporre un fazzoletto leggero che lasci passare l'aria (gizetta, fazzoletto, lembo della camicia).

### NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO D'INCENDIO

#### PROVVEDIMENTO DA ADOTTARE DA PARTE DEL PERSONALE IN CASO D'INCENDIO

- 1) - Far scattare l'allarme evitando di generare il panico.
- 2) - Mettere in azione i mezzi di estinzione disponibili, qualora il caso lo richiedesse.
- 3) - Mettersi a disposizione e collaborare con i Vigili del Fuoco.
- 4) - Organizzare l'evacuazione dei locali interessati dall'incendio.

#### COMPORTAMENTO DA TENERE DA PARTE DI CHI RESTA COINVOLTO IN UN INCENDIO

- 1) - Mantenere la calma, prima pensare e poi agire.
- 2) - Chiudere porte e finestre prima di allontanarsi dal locale dove si è verificato l'incendio.
- 3) - Dare l'allarme al personale addetto e collaborare a prestare l'eventuale soccorso.
- 4) - Per allontanarsi dal luogo del sinistro seguire la segnaletica di sicurezza che porta all'esterno del fabbricato o in luogo sicuro.
- 5) - Se si è costretti ad attraversare una zona incendiata, tenere un panno bagnato davanti alla bocca e al naso, bagnarsi abbondantemente gli abiti perché non prendano fuoco.
- 6) - Se gli abiti di una persona hanno preso fuoco, deve essergli impedito di correre, ma deve essere gettato a terra ed avvolto in una coperta, con la testa fuori.
- 7) - Se si resta intrappolati dal fuoco, restare calmi, chiudere tutte le porte che dividono dal fuoco, attendere l'arrivo dei soccorsi segnalando la propria presenza dalla finestra; tenere presente che una porta di legno può resistere sempre circa un quarto d'ora.
- 8) - Se qualcuno nel locale viene preso dal panico od è sofferente per l'eccessivo calore, dovrà essere tranquillizzato e fatto distendere sul pavimento, dove l'aria è sempre meno calda e respirabile.

VIGILI DEL FUOCO Tel.

ASSISTENZA TECNICA Tel.

FIG. 05115 - 05115 (330X470)

FIG. 05178 - 05178 (330X470)

FIGURA	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
05115 - 05178	8.....201	CARTELLINO - NORME DI SICUREZZA - ALLUMINIO PIANO 330X470 mm	5



FIG. 05214 - 05214  
(170X45)



FIG. 05217 - 05217  
(170X45)



FIG. 05220 - 05220  
(170X45)



FIG. 05223 - 05223  
(170X45)



FIG. 05232 - 05232  
(170X45)



FIG. 06801 - 06801  
(100X100)



FIG. 06808 - 06808  
(100X100)



FIG. 06815 - 06815  
(100X100)

FIGURA	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
05214; 05217; 05220; 05223; 05232	8.....103	ETICHETTA ADESIVA 170X45 mm	5
06801; 06808; 06815	8.....103	ETICHETTA ADESIVA 100X100 mm	5

## SERIE PRIVATA



FIG. 04101 - 04101  
(250X450)



FIG. 05511 - 05511  
(250X450; 400X600)



FIG. 05512 - 05512  
(250X450)



FIG. 05514 - 05514  
(250X450; 400X600)



FIG. 05528 - 05528  
(250X450)



FIG. 05529 - 05529  
(400X600)



FIG. 05532 - 05532  
(250X450)



FIG. 05534 - 05534  
(250X450)



FIG. 05535 - 05535  
(250X450; 400X600)



FIG. 05537 - 05537  
(250X450)



FIG. 05539 - 05539  
(400X600)



FIG. 06001 - 06001  
(300X200)



FIG. 06004 - 06004  
(300X200)

FIGURA	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
04101; 05511; 05512; 05514; 05528; 05532; 05534; 05535; 05537	8.....201	CARTELLO - SERIE PRIVATA - ALLUMINIO PIANO 250X450 mm	5
06001 - 06004	8.....201	CARTELLO - SERIE PRIVATA - ALLUMINIO PIANO 300X200 mm	5
05511; 05514; 05529; 05535; 05539	8.....401	CARTELLO - SERIE PRIVATA - ALLUMINIO PIANO 400X600 mm	5

# CASSETTE PRONTO SOCCORSO



MODELLO SANICAR

DIMENSIONI: 23X17X4,5 cm - PESO: 0,27 kg

**CONTENUTO:**

- 2 BUSTE DI GARZA STERILE 18X40 cm
- 1 PAIO DI FORBICI
- 1 PINZETTA PER MEDICAZIONE
- 1 TELO 60X40 cm STERILE
- 1 PACCHETTO COTONE IDROFILO 5 g
- 1 CONFEZIONE DA 10 CEROTTI
- 1 PACCHETTO FAZZOLETTI DI CARTA
- 3 SALVIETTE DISINFETTANTI
- 1 FASCIATURA ADESIVA 10X6 cm
- 1 BENDA DI GARZA IDROFILO
- 1 ROTOLO CEROTTO m 1X2 cm
- 1 PAIO DI GUANTI PROTETTIVI
- ISTRUZIONI PRONTO SOCCORSO

Per auto

CODICE	DESCRIZIONE
89500022	CASSETTA PRONTO SOCCORSO - MODELLO SANICAR



MODELLO POLIMED C

DIMENSIONI: 32X23X9 cm - PESO: 1,8 kg

**CONTENUTO:**

- COPIA DECRETO MIN. 388 DEL 15.07.03
- 2 PAIA DI GUANTI STERILI MONOUSO
- 125 ml DI SOLUZIONE CUTANEA DI IODOPOVIDONE AL 10% DI IODIO
- 250 ml DI SOLUZIONE FISIOLGICA (SODIO CLORURO 0,9%)
- 3 COMPRESSE DI GARZA STERILE 20X20 cm IN BUSTE SINGOLE
- 1 COMPRESSA DI GARZA STERILE 18X40 cm IN BUSTE SINGOLE
- 1 PINZETTA DA MEDICAZIONE STERILE MONOUSO
- COTONE IDROFILO
- 1 CONFEZIONE 20 CEROTTI DI VARIE MISURE PRONTI ALL'USO
- 1 ROTOLO DI CEROTTO m 5X2,5 cm
- 1 ROTOLO DI BENDA ORLATA m 5X10 cm
- 1 PAIO DI FORBICI TAGLIABENDAGGI 14,5 cm
- 1 LACCIO EMOSTATICO
- 1 CONFEZIONE DI GHIACCIO PRONTO USO
- 1 SACCHETTO MONOUSO PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SANITARI
- MANUALETTO DI PRONTO SOCCORSO MULTILINGUE

D.M. N. 388 del 15.07.03  
Massimo 2 dipendenti

CODICE	DESCRIZIONE
89500024	CASSETTA PRONTO SOCCORSO - MODELLO POLIMED C



MODELLO POLIMED AB

DIMENSIONI: 41X31X10 cm - PESO: 5,9 kg

**CONTENUTO:**

- COPIA DECRETO MIN. 388 DEL 15.07.03
- 5 PAIA DI GUANTI STERILI MONOUSO
- 1 VISIERA PARASCHIZZI
- 1 LITRO DI SOLUZIONE CUTANEA DI IODOPOVIDONE AL 10% D IODIO
- 1500 ml DI SOLUZIONE FISIOLGICA (SODIO CLORURO 0,9%)
- 10 COMPRESSE DI GARZA STERILE 20X20 cm IN BUSTE SINGOLE
- 2 COMPRESSE DI GARZA STERILE 18X40 cm IN BUSTE SINGOLE
- 2 TELI MONOUSO cm 40X60
- 2 PINZETTE DA MEDICAZIONE STERILI MONOUSO
- 1 CONFEZIONE DI RETE ELASTICA DI MISURA MEDIA
- COTONE IDROFILO
- 2 CONFEZIONI DA 20 CEROTTI DI VARIE MISURE PRONTI ALL'USO
- 2 ROTOLI DI CEROTTO ALTO 2,5 cm
- 1 PAIO DI FORBICI TAGLIABENDAGGI 14,5 cm
- 3 LACCI EMOSTATICI
- 2 CONFEZIONI DI GHIACCIO PRONTO USO
- 2 SACCHETTI MONOUSO PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SANITARI
- 1 TERMOMETRO CON ASTUCCIO
- 1 APPARECCHIO PER LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA CON FONENDOSCOPIO
- MANUALETTO DI PRONTO SOCCORSO MULTILINGUE

D.M. N. 388 del 15.07.03  
Oltre 2 dipendenti

CODICE	DESCRIZIONE
89500023	CASSETTA PRONTO SOCCORSO - MODELLO POLIMED AB

# CASSETTE PRONTO SOCCORSO



MODELLO POLIMED C+

DIMENSIONI: 32X23X13 cm - PESO: 2,2 kg

**CONTENUTO:**

- COPIA DECRETO MIN. 388 DEL 15.07.03
- 2 PAIA DI GUANTI STERILI
- 1 FLACONE DISINFETTANTE 125 ml IODOPOVIDONE 10% IODIO PMC
- 1 SOLUZIONE FISIOLGICA STERILE 250 ml CE
- 3 BUSTE COMPRESSA GARZA STERILE 18X40 cm
- 3 BUSTE COMPRESSA GARZA STERILE 20X20 cm
- 1 CONFEZIONE DI COTONE IDROFILO
- 1 PINZETTA MONOUSO STERILE
- 1 CONFEZIONE 20 CEROTTI ASSORTITI
- 1 ROCCHETTO CEROTTO ADESIVO m 5X2,5 cm
- 1 BENDA DI GARZA m 5X10 cm
- 1 PAIO DI FORBICI TAGLIABENDAGGI 14,5 cm
- 1 LACCIO EMOSTATICO
- 1 GHIACCIO ISTANTANEO MONOUSO
- 1 SACCHETTO PER RIFIUTI SANITARI
- 1 TELO STERILE 40X60 cm
- 1 SAPONETTA NEUTRA
- 3 BUSTINE SALVIETTE DISINFETTANTI PMC
- 2 BUSTINE SALVIETTE AMMONIACA
- 1 TELO TRIANGOLARE TNT cm 96X96X136
- 1 MANUALETTO PRONTO SOCCORSO MULTILINGUE

**D.M. N. 388 del 15.07.03**  
**Massimo 2 dipendenti**

CODICE	DESCRIZIONE
89500025	CASSETTA PRONTO SOCCORSO - MODELLO POLIMED C+



MODELLO VERTIMED C

DIMENSIONI: 38X23X12 cm - PESO: 2,0 kg

**CONTENUTO:**

- COPIA DECRETO MIN. 388 DEL 15.07.03
- 2 PAIA GUANTI STERILI MONOUSO
- 125 ml DI SOLUZIONE CUTANEA DI IODOPOVIDONE AL 10% DI IODIO
- 250 ml DI SOLUZIONE FISIOLGICA (SODIO CLORURO 0,9%)
- 3 COMPRESSE DI GARZA STERILE 20X20 cm IN BUSTE SINGOLE
- 1 COMPRESSA DI GARZA STERILE 18X40 cm IN BUSTE SINGOLE
- 1 PINZETTA DA MEDIAZIONE STERILE MONOUSO
- COTONE IDROFILO
- 1 CONFEZIONE 20 CEROTTI DI VARIE MISURE PRONTI ALL'USO
- 1 ROTOLO DI CEROTTO m 5X25 cm
- 1 ROTOLO DI BENDA ORLATA m 5X10 cm
- 1 PAIO DI FORBICI TAGLIABENDAGGI 14,5 cm
- 1 LACCIO EMOSTATICO
- 1 CONFEZIONE DI GHIACCIO PRONTO USO
- 1 SACCHETTO MONOUSO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SANITARI
- 1 MANUALETTO PRONTO SOCCORSO MULTILINGUE

**D.M. N. 388 del 15.07.03**  
**Massimo 2 dipendenti**

CODICE	DESCRIZIONE
89500019	CASSETTA PRONTO SOCCORSO - MODELLO VERTIMED C



MODELLO VERTIMED AB

DIMENSIONI: 40X30X12 cm - PESO: 7,0 kg

**CONTENUTO:**

- COPIA DECRETO MIN. 388 DEL 15.07.03
- 5 PAIA DI GUANTI STERILI MONOUSO
- 1 VISIERA PARASCHIZZI
- 1 LITRO DI SOLUZIONE CUTANEA DI IODOPOVIDONE AL 10% DI IODIO
- 1500 ml DI SOLUZIONE FISIOLGICA (SODIO CLORURO 0,9%)
- 10 COMPRESSE DI GARZA STERILE 20X20 cm IN BUSTE SINGOLE
- 2 COMPRESSE DI GARZA STERILE 18X40 cm IN BUSTE SINGOLE
- 2 TELI MONOUSO 40X60 cm
- 2 PINZETTE STERILI DA MEDICAZIONE MONOUSO
- 1 CONFEZIONE DI RETE ELASTICA DI MISURA MEDIA
- COTONE IDROFILO
- 2 CONFEZIONI DA 20 CEROTTI DI VARIE MISURE PRONTI ALL'USO
- 2 ROTOLI DI CEROTTO m 5X2,5 cm
- 1 PAIO DI FORBICI TAGLIABENDAGGI 14,5 cm
- 3 LACCI EMOSTATICI
- 2 CONFEZIONI DI GHIACCIO PRONTOUSO
- 2 SACCHETTI MONOUSO PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SANITARI
- 1 TERMOMETRO CON ASTUCCIO
- 1 APPARECCHIO PER LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA CON FONENDOSCOPIO
- 1 MANUALETTO DI PRONTO SOCCORSO MULTILINGUE

**D.M. N. 388 del 15.07.03**  
**Oltre 2 dipendenti**

CODICE	DESCRIZIONE
89500017	CASSETTA PRONTO SOCCORSO - VERTIMED AB

# CASSETTE PRONTO SOCCORSO



MODELLO VERTIMED C+

DIMENSIONI: 40X30X12 cm - PESO: 4,3 kg

**CONTENUTO:**

- COPIA DECRETO MIN. 388 DEL 15.07.03
- 2 PAIA DI GUANTI STERILI
- 1 FLACONE DISINFETTANTE 125 ml IODOPOVIDONE AL 10% IODIO PMC
- 1 SOLUZIONE FIOLOGICA STERILE 250 ml CE
- 3 BUSTE COMPRESSA GARZA STERILE 18X40 cm
- 3 BUSTE COMPRESSA GARZA STERILE 20X20 cm
- 2 CONFEZIONI DI COTONE IDROFILO
- 1 CONFEZIONE DA 20 CEROTTI ASSORTITI
- 1 PINZETTA STERILE
- 1 ROCCHETTO CEROTTO ADESIVO m 5X2,5 cm
- 2 BENDE DI GARZA m 5X10 cm
- 1 PAIO DI FORBICI TAGLIABENDAGGI 14,5 cm
- 1 LACCIO EMOSTATICO
- 1 GHIACCIO ISTANTANEO MONOUSO
- 1 SACCHETTO PER RIFIUTI SANITARI
- 1 TELO TRIANGOLARE TNT 96X96X136 cm
- 1 COPERTA ISOTERMICA ORO/ARG. 160X210 cm
- 1 SAPONETTA NEUTRA
- 3 BUSTINE SALVIETTE DISINFETTANTI
- 2 BUSTINE SALVIETTE AMMONIACA
- 1 PREPARATO 3,5 g GEL PER USTIONI STERILE
- 1 TAMPOBENDA STERILE 80X100 mm
- 2 TELO STERILE 40X60 cm
- 1 MANUALETTO DI PRONTO SOCCORSO MULTILINGUE

**D.M. N. 388 del 15.07.03**  
**Massimo 2 dipendenti**

CODICE	DESCRIZIONE
89500016	CASSETTA PRONTO SOCCORSO - MODELLO VERTIMED C+



MODELLO VERTIMED AB+

DIMENSIONI: 45X32X19 cm - PESO: 9,4 kg

**D.M. N. 388 del 15.07.03**  
**Oltre 2 dipendenti**

**CONTENUTO:**

- COPIA DECRETO MIN. 388 DEL 15.07.03
- 5 PAIA DI GUANTI STERILI
- 1 MASCHERINA CON VISIERA PARASCHIZZI
- 3 FLACONI SOLUZIONE FIOLOGICA STERILE 500 ml CE
- 2 FLACONI DISINFETTANTE 500 ml IODOPOVIDONE AL 10% IODIO PMC
- 10 BUSTE COMPRESSA GARZA STERILE 20X20 cm
- 2 BUSTE COMPRESSA GARZA STERILE 18X40 cm
- 2 TELI STERILI 40X60 cm
- 2 PINZETTE STERILI
- 2 CONFEZIONI DI COTONE IDROFILO
- 1 CONFEZIONE DI RETE ELASTICA DI MISURA MEDIA
- 2 CONFEZIONI 20 CEROTTI ASSORTITI
- 1 PAIO FORBICI TAGLIABENDAGGI 14,5 cm
- 2 ROCCHETTI CEROTTO ADESIVO DA m 5X2,5 cm
- 3 LACCI EMOSTATICI
- 2 GHIACCIO ISTANTANEO MONOUSO
- 2 SACCHETTI PER RIFIUTI SANITARI
- 1 TERMOMETRO CON ASTUCCIO
- 1 APPARECCHIO PER LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA CON FONENDOSCOPIO
- 4 BENDE DI GARZA DA m 5X10 cm
- 1 SAPONETTA NEUTRA
- 3 BUSTINE SALVIETTE DISINFETTANTI PMC
- 2 BUSTINE SALVIETTE AMMONIACA
- 1 APRIBOCCA ELICOIDALE
- 1 RIANIMATORE BOCCA A BOCCA
- 1 COPERTA ISOTERMICA ORO/ARG. 160X210 cm
- 1 TELO TRIANGOLARE TNT 96X96X136 cm
- 2 PREPARATO 3,5 g GEL PER USTIONI STERILE
- 2 BENDA ELASTICA m 4X6 cm
- 1 TAMPOBENDA STERILE 80X100 mm
- 1 MANUALETTO DI PRONTO SOCCORSO MULTILINGUE

CODICE	DESCRIZIONE
89500018	CASSETTA PRONTO SOCCORSO - VERTIMED AB+



MODELLO DUAL VERTIMED AB+

DIMENSIONI: 50X60X12,5 cm - PESO: 12,6 kg

**CONTENUTO:**

- COPIA DECRETO MIN. 388 DEL 15.07.03
- 3 CONFEZIONI DI COTONE IDROFILO
- 1 FLACONE DISINFETTANTE 250 ml
- 1 FLACONE ACQUA OSSIGENATA 250 ml
- 2 CONFEZIONI 50 CEROTTI ASSORTITI
- 1 CONFEZIONE 100 CEROTTI 7X2 cm
- 3 LACCI EMOSTATICI
- 1 PAIO FORBICI TAGLIABENDAGGI 14,5 cm
- 2 ROCCHETTI CEROTTO ADESIVO m 5 X 2,5 cm
- 1 SAPONETTA NEUTRA
- 3 BUSTINE SALVIETTE DISINFETTANTI PMC
- 2 BUSTINE SALVIETTE AMMONIACA
- 10 BUSTE 25 COMPRESSE GARZA STERILE 10X10 cm
- 6 BUSTE COMPRESSA GARZA STERILE 18X40 cm
- 4 TELI TRIANGOLARI TNT 96X96X136 cm
- 1 BENDA ELASTICA 8 cm CON FERMABENDA
- 2 TELI STERILI 40X60 cm
- 2 PACCHETTI DA 10 FAZZOLETTI IN CARTA
- 2 GHIACCIO ISTANTANEO MONOUSO
- 1 COPERTA ISOTERMICA ORO/ARG. 160X210 cm
- 8 BENDE ASSORTITE
- 1 BENDA ANTIEMORRAGICA
- 1 CONFEZIONE DI RETE ELASTICA DI MISURA MEDIA
- 5 SACCHETTI PER RIFIUTI SANITARI
- 1 MASCHERINA CON VISIERA PARASCHIZZI
- 1 TERMOMETRO CON ASTUCCIO
- 2 PINZETTE STERILI
- 1 APRIBOCCA ELICOIDALE
- 1 RIANIMATORE BOCCA BOCCA
- 3 FLACONI SOLUZIONE FIOLOGICA STERILE 500 ml CE
- 2 FLACONI DISINFETTANTE 500 ml IODOPOVIDONE AL 10% IODIO PMC
- 1 APPARECCHIO PER LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA CON FONENDOSCOPIO
- 5 PAIA DI GUANTI STERILI
- 1 MANUALETTO PRONTO SOCCORSO MULTILINGUE

**D.M. N. 388 del 15.07.03**  
**Oltre 2 dipendenti**

CODICE	DESCRIZIONE
89500020	CASSETTA PRONTO SOCCORSO - MODELLO DUAL VERTIMED AB+

# CASSETTE PRONTO SOCCORSO



PACCO DI MEDICAZIONE SANIPACK AB

**CONTENUTO:**

- COPIA DECRETO MIN. 388 DEL 15.07.03
- 5 PAIA GUANTI STERILI MONOUSO
- 1 VISIERA PARASCHIZZI
- 1 LITRO DI SOLUZIONE CUTANEA DI IODOPOVIDONE AL 10% DI IODIO
- 1500 ml DI SOLUZIONE FISIOLGICA (SODIO CLORURO 0,9%)
- 10 COMPRESSE DI GARZA STERILE 20X20 cm IN BUSTE SINGOLE
- 2 COMPRESSE DI GARZA STERILE 18X40 cm IN BUSTE SINGOLE
- 2 TELI MONOUSO 40X60 cm
- 2 PINZETTE DA MEDICAZIONE STERILI MONOUSO
- 1 CONFEZIONE DI RETE ELASTICA DI MISURA MEDIA
- COTONE IDROFILO
- 2 CONFEZIONI 20 CEROTTI DI VARIE MISURE PRONTI ALL'USO
- 2 ROTOLI DI CEROTTO ALTO 2,5 cm
- 1 PAIO DI FORBICI TAGLIABENDAGGI 14,5 cm
- 3 LACCI EMOSTATICI
- 2 CONFEZIONI DI GHIACCIO PRONTO USO
- 2 SACCHETTI MONOUSO PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SANITARI
- 1 TERMOMETRO CON ASTUCCIO
- 1 BENDA GARZA m 5X10 cm
- 1 MANUALETTO PRONTO SOCCORSO MULTILINGUE

D.M. N. 388 DEL 15.07.03

CODICE	DESCRIZIONE
895000108	PACCO DI MEDICAZIONE SANIPACK AB



PACCO DI MEDICAZIONE SANIPACK AB+

**CONTENUTO:**

- COPIA DECRETO MIN. 388 DEL 15.07.03
- 5 PAIA DI GUANTI STERILI
- 1 MASCHERINA CON VISIERA PARASCHIZZI
- 3 SOLUZIONE FISIOLGICA STERILE 500 ml CE
- 2 DISINFETTANTI 500 ml IODOPOVIDONE AL 10% IODIO PMC
- 10 BUSTE COMPRESSE GARZA STERILE 20X20 cm
- 2 BUSTE COMPRESSA GARZA STERILE 18X40 cm
- 2 TELI STERILI 40X60 cm
- 2 PINZETTE STERILI
- 1 CONFEZIONE DI COTONE IDROLFILO
- 1 CONFEZIONE DI RETE ELASTICA DI MISURA MEDIA
- 2 ROCCHETTI CEROTTO ADESIVO m 5X2,5 cm
- 2 CONFEZIONI 20 CEROTTI ASSORTITI
- 1 PAIO DI FORBICI TAGLIABENDAGGI 14,5 cm
- 3 LACCI EMOSTATICI
- 2 GHIACCIO Istantaneo MONOUSO
- 2 SACCHETTI PER RIFIUTI SANITARI
- 1 TERMOMETRO CON ASTUCCIO
- 4 BENDE DI GARZA DA m 5X10 cm
- 1 SAPONETTA NEUTRA
- 3 SALVIETTE DISINFETTANTI
- 2 SALVIETTE AMMONIACA
- 1 APRIBOCCA ELICOIDALE
- 1 RIANIMATORE BOCCA A BOCCA
- 1 COPERTA ISOTERMICA ORO/ARG. 160X210 cm
- 1 TELO TRIANGOLARE IN TNT 96X96X136 cm
- 2 PREPARATO 3,5 g GEL PER USTIONI STERILE
- 2 BENDA ELASTICA m 4X6 cm
- 1 TAMPONBENDA STERILE 80X100 mm
- 1 MANUALETTO PRONTO SOCCORSO MULTILINGUE

D.M. N. 388 DEL 15.07.03

CODICE	DESCRIZIONE
895000135	PACCO DI MEDICAZIONE SANIPACK AB+



PACCO DI MEDICAZIONE SANIPACK C

**CONTENUTO:**

- COPIA DECRETO MIN. 388 DEL 15.07.03
- 2 PAIA DI GUANTI STERILI MONOUSO
- 125 ml DI SOLUZIONE CUTANEA DI IODOPOVIDONE AL 10% DI IODIO
- 250 ml DI SOLUZIONE FISIOLGICA (SODIO CLORURO 0,9%)
- 3 COMPRESSE DI GARZA STERILE 20X20 cm IN BUSTE SINGOLE
- 1 COMPRESSA DI GARZA STERILE 18X40 cm IN BUSTE SINGOLE
- 1 PINZETTA DA MEDICAZIONE STERILE MONOUSO
- COTONE IDROFILO
- 1 CONFEZIONE 20 CEROTTI DI VARIE MISURE PRONTI ALL'USO
- 1 ROTOLO DI CEROTTO m 5X2,5 cm
- 1 ROTOLO DI BENDA ORLATA m 5X10 cm
- 1 PAIO DI FORBICI
- 1 LACCIO EMOSTATICO
- 1 CONFEZIONE DI GHIACCIO PRONTO USO
- 1 SACCHETTO MONOUSO PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SANITARI
- 1 MANUALETTO PRONTO SOCCORSO MULTILINGUE

D.M. N. 388 del 15.07.03

CODICE	DESCRIZIONE
895000136	PACCO DI MEDICAZIONE SANIPACK C

# ANTINFORTUNISTICA

COD. 89500077



COD. 89500012



COD. 89500045



COD. 89500032



COD. 89500026

vista anteriore



Aggiungere in ordine

vista posteriore



Aggiungere in ordine

COD. 89500010



vista anteriore



vista posteriore

COD. 89500009

vista anteriore



Aggiungere in ordine

vista posteriore



Aggiungere in ordine

COD. 89500031



COD. 895000102



COD. 89500042



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
89500077	GIUBBETTO FLUORIFRANGENTE ARANCIO	50
89500012	BRETELLA FLUORIFRANGENTE ARANCIO	100
89500045	ELMETTO ALA STRETTA POLIETILENE GIALLO	60
89500044	ELMETTO ALA STRETTA POLIETILENE BIANCO	60
89500046	ELMETTO ALA STRETTA POLIETILENE ROSSO	60
89500047	ELMETTO ALA STRETTA POLIETILENE BLU	60
89500032	CUFFIA ANTIRUMORE TIPO ECONOMICO	30
89500026	CINTURA DI SICUREZZA - POSIZIONAMENTO SUL LAVORO	10
89500010	IMBRACATURA ANTICADUTA CON AGGANCIAMENTO DORSALE	10
89500009	IMBRACATURA ANTICADUTA CON AGGANCIAMENTO DORSALE E CINTURA DI SICUREZZA INT.	10
89500031	CORDA DI SICUREZZA PER CINTURA DI SICUREZZA	10
895000102	MOSCHETTONE CON CHIUSURA E BLOCCAGGIO AUTOMATICO	10
89500042	DISPOSITIVO DISSIPATORE DI ENERGIA	5